



Familie Muster Mustermann

Kundennummer: 3

Musterstr.1

Telefon: 111111111

10000 Musterstadt

Fax: 111111112


Gewässeruntersuchung groß

Untersuchungsergebnis

Probenbezeichnung: BVH Muster

Analysedatum: 26.07.2017

Kultur: Füllwasser Biopool

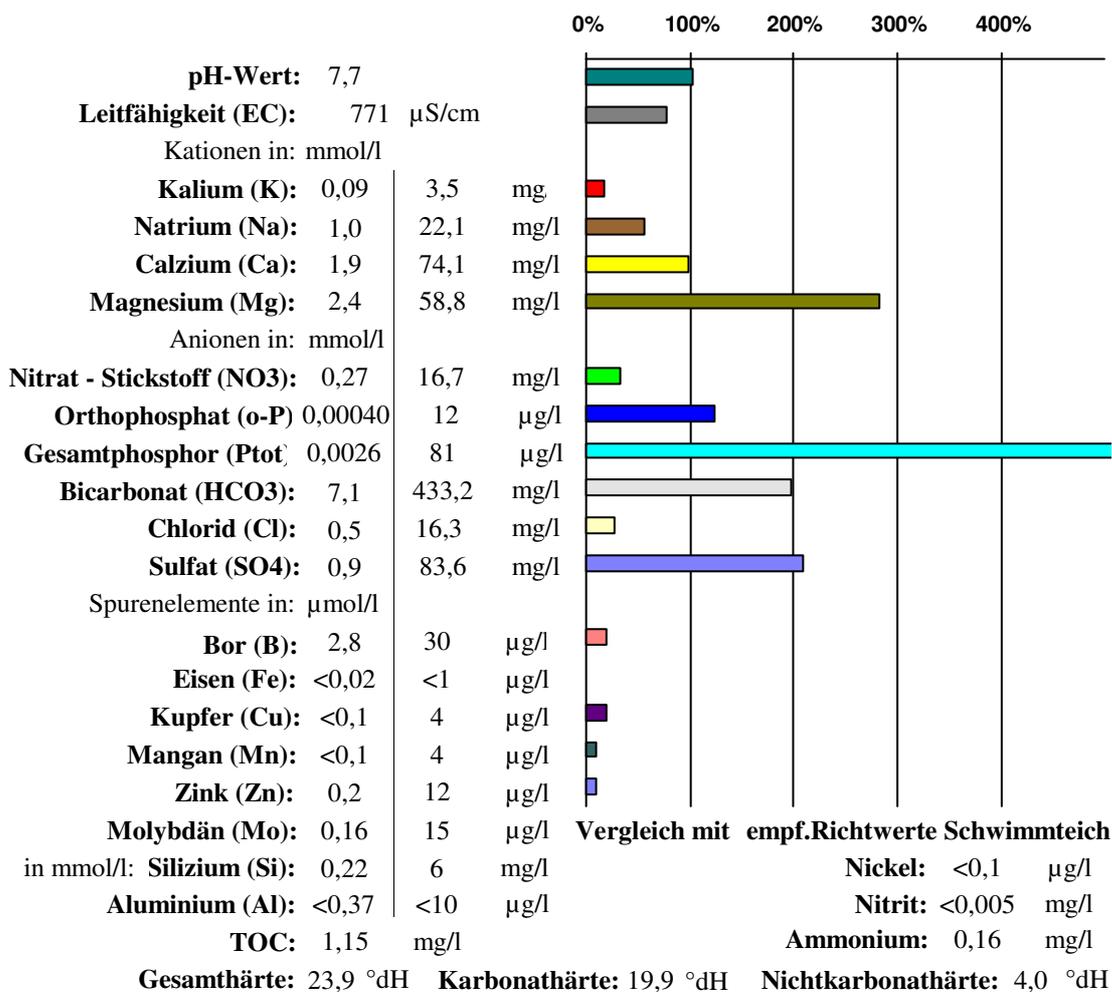

Beurteilung:

deutlich zu hoher Gesamtposphorgehalt und zu hoher Sulfatgehalt
 (Schwefelwasserstoffbildung am Filter möglich!)

Für die Untersuchung:

Für jegliche, aufgrund unserer Empfehlungen an Kulturen allenfalls auftretende Schäden wird keine Haftung übernommen, ausgenommen Vorsatz bzw. grobe Fahrlässigkeit.