

Familie Muster Mustermann

Kundennummer: 3

Musterstr.1

Telefon: 111111111

10000 Musterstadt

Fax: 111111112


Wasseruntersuchung

Untersuchungsergebnis

Probenbezeichnung: Brunnen Neufeld

Analysedatum: 06.09.2016

Kultur: Topfpflanzen

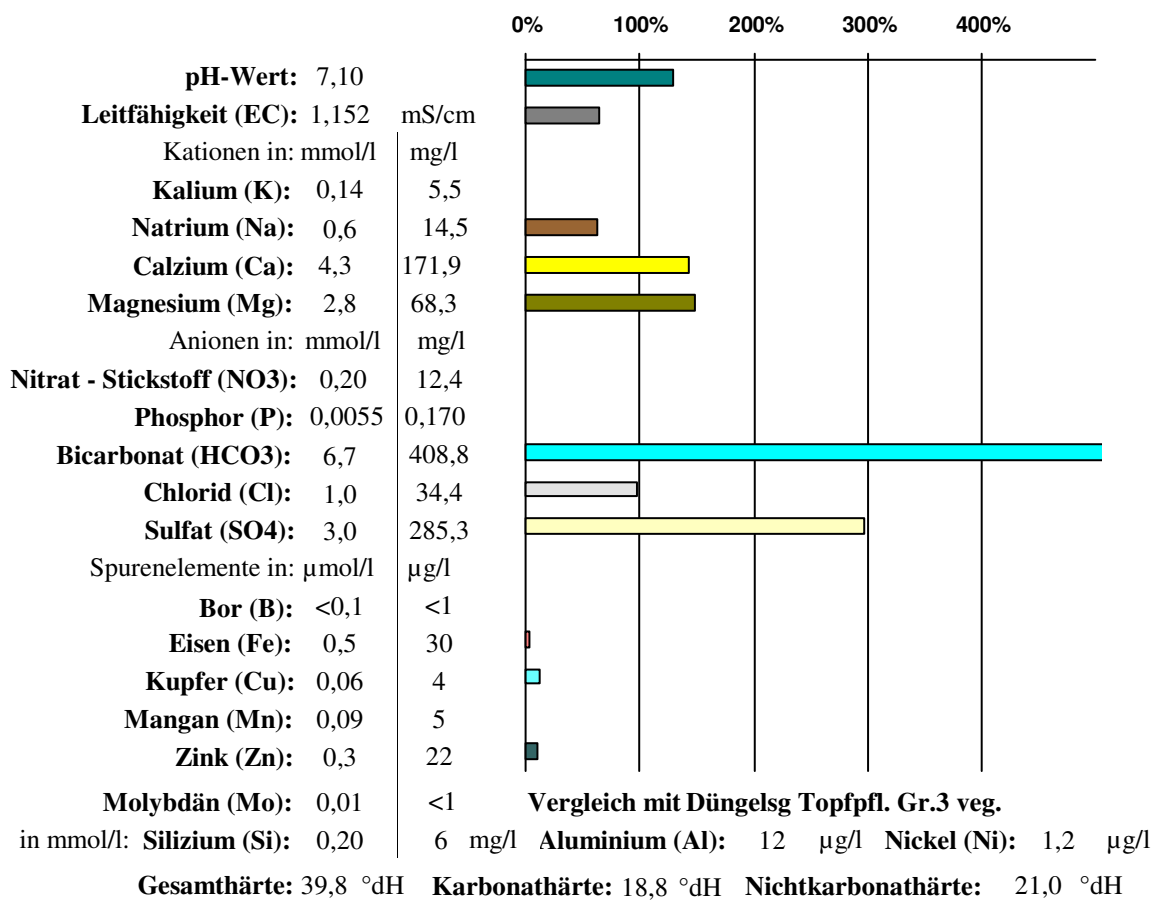

sehr hartes Wasser! Bei salzempfindlichen Kulturen Salzanreicherung im Topf! Hoher Bikarbonatgehalt --> zur pH Senkung hoher Säurebedarf!

Für die Untersuchung:

Für jegliche, aufgrund unserer Empfehlungen an Kulturen allenfalls auftretende Schäden wird keine Haftung übernommen, ausgenommen Vorsatz bzw. grobe Fahrlässigkeit.