

Familie Muster Mustermann

Kundennummer: 3

Musterstr.1

Telefon: 111111111

10000 Musterstadt


Fax: 1111111112

Volluntersuchung Untersuchungsergebnis

Analysedatum: 10.05.2017

Probenbezeichnung:

Kultur: Tomaten

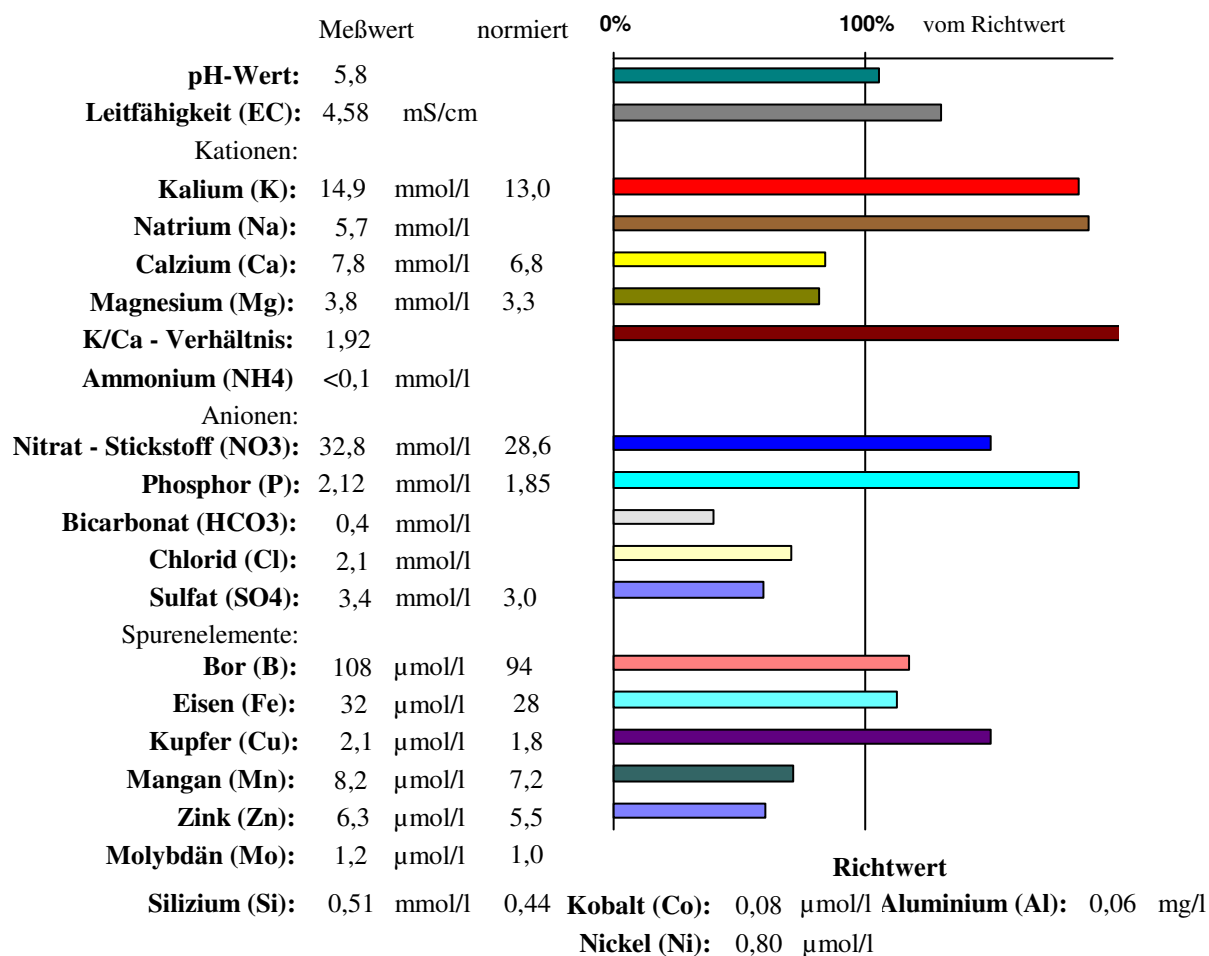

gestörtes Kali/Calciumverhältnis, zu wenig Magnesium, zu hoher Nitratanteil --> mehr Sulfat- u. Chloridbetonter düngen!

Für die Untersuchung:

Für jegliche, aufgrund unserer Empfehlungen an Kulturen allenfalls auftretende Schäden wird keine Haftung übernommen, ausgenommen Vorsatz bzw. grobe Fahrlässigkeit.